

9. カートリッジの交換について

カートリッジの交換時期

交換時期の目安（4ヶ月）以内に新しいカートリッジに交換してください。

交換時期は使用水量、水質、水圧などによって異なります。

また、以下のような場合にも、新しいカートリッジに交換してください。


- 「浄水」の水量が減少した。
- いやなにおいや味がする。

カートリッジの交換方法

⚠注意

カートリッジは、必ず樹脂部を持って交換してください。


活性炭部に強い力や衝撃が加わると、折れたり、変形して性能が発揮されないおそれがあります。

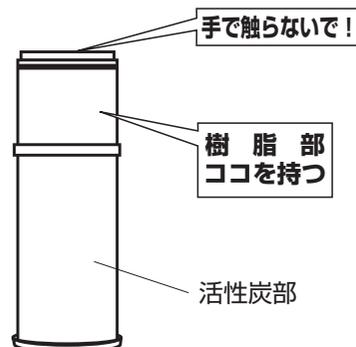

カートリッジ交換は必ず水を止めてから行ってください。

1. カートリッジキャップを回して取りだす。

カートリッジが完全に外に出るまでまっすぐに引きだしてください。

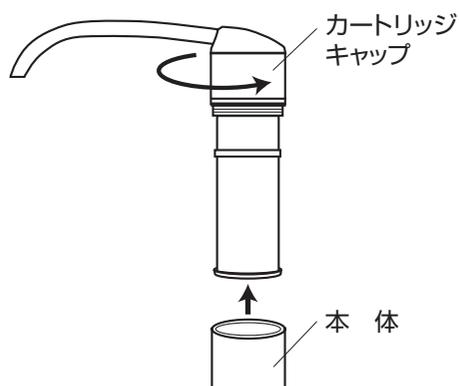


〈こんな時、カートリッジの目詰まりが早くなります。〉

1. マンション等の給水設備が汚れているとき
2. 古い家屋で配管が老朽化しているとき
3. 水道工事などの一時的な水道水の汚れ
4. 新しい配管でクリーニング不足のとき
5. 水圧がいちじるしく低い場合（集合住宅の上層階など）

2.カートリッジを外す。

3.新しいカートリッジのリング側をカートリッジキャップに入れ、本体に取り付ける。

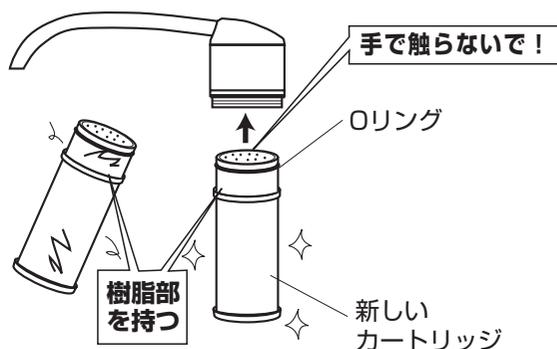


注意

- 清潔な手で交換してください。

4.レバーハンドルを上げて、約1分間水を出す。

※水漏れのないことを確認してください。

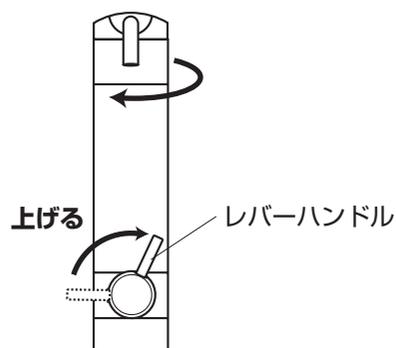

新しいカートリッジは、

品番：CNC0001T-SW2 3個入

●使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。